

- ●新形状の加湿素材により加湿モジュールの風上・風下の区別がなくなり、 交換作業を簡便化しました。
- ●加湿モジュール形状、フレームは従来同様。既設の加湿器にそのまま入れ替え可能です。


站 ウエットマスター株式会社


https://www.wetmaster.co.jp

交換用加湿モジュールについて

VHC タイプの場合 Hモジュールを積み重ねて取り付けてください。









Hモジュールでは、 気流方向の区別はありません。


モジュール交換の際には、モジュール の「天地(上下)」にご注意ください。 加湿モジュールの品番シール側が 「天(上)」です。


<u>最上段が金具付となるHモジュール</u>を積み重ねて取り付けてください。 VHE タイプの場合

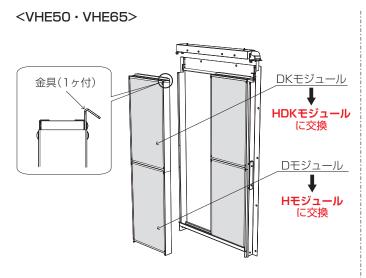

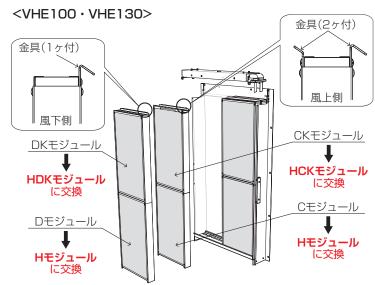

VHF タイプの場合 Hモジュールを積み重ねて取り付けてください。

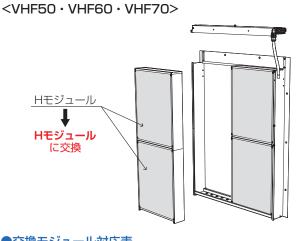

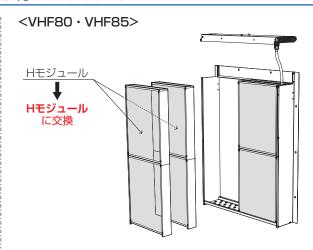

●交換モジュール対応表

● 大浜 こ フェール 内 加 弘			
既設の加湿モジュール		交換用 H モジュール	
Cモジュール	標準積層(100、130 風上用)	Hモジュール	_
Dモジュール	交互積層		
CKモジュール	標準積層 + 金具 2ヶ付(100、130 風上用)	HCKモジュール	金具 2ヶ付
DKモジュール	交互積層+金具1ヶ付	HDKモジュール	金具 1ヶ付